


End-Stage Renal Disease Quality Incentive Program 2024 Certificate of Dialysis Facility Performance

ABC DIALYSIS CITY, NY, 22222 Facility CMS Certification Number: 111111

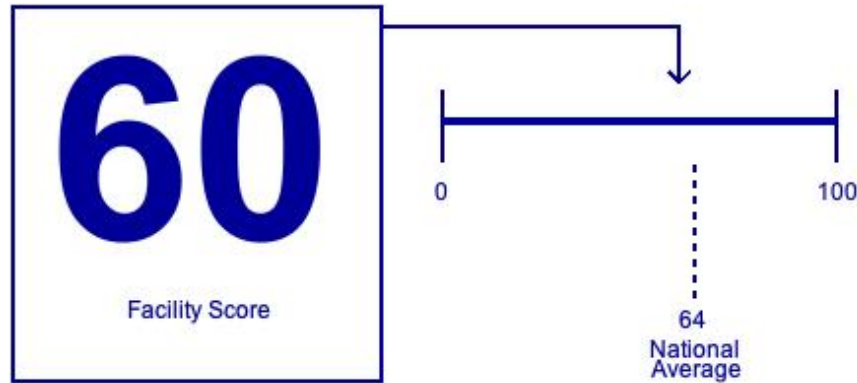

**Example
Only**

Facility Medical Director

/s/ Nora Hughes, MD

Acting CMS Chief Medical Officer

The Total Performance Score (TPS) is a single number that tells how a facility performed in the ESRD QIP and determines whether CMS will lower that facility's payments by up to two percent for an entire year. Along with other CMS ESRD programs, it provides information on the quality of care provided by facilities. Each facility earns points for its performance in 2022 based on one of two factors 1) how close the facility's performance is to the national median in 2019, and 2) how much the facility improved relative to its previous performance in 2019. Since the score can be calculated differently for each facility, the TPS should not be used alone to compare different facilities. If a facility receives no score, this will be reflected with "N/S." Please use the Care Compare website for more information about comparing dialysis facilities in your area.

Dialysis facilities are required to post this certificate prominently in a patient area.

This certificate expires December 31, 2024.

To learn more about ESRD QIP and other CMS quality initiatives, visit:

ESRD QIP webpage on CMS.gov: [cms.gov/Medicare/Quality-Initiatives-patient-Assessment-Instruments/ESRDQIP](https://www.cms.gov/Medicare/Quality-Initiatives-patient-Assessment-Instruments/ESRDQIP)

ESRD National Coordinating Center: [esrdncc.org](https://www.esrdncc.org)


Care Compare: [medicare.gov/care-compare/](https://www.medicare.gov/care-compare/)

Programa de Incentivo a la Calidad para la Enfermedad Renal en Etapa Terminal

Certificado de Desempeño del Centro de Diálisis 2024

ABC DIALYSIS CITY, NY, 22222 Número de Certificación de CMS del Centro: 111111

Example
Only

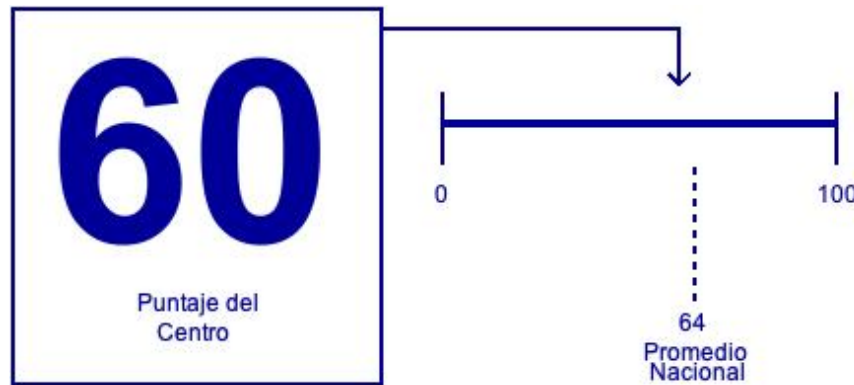

Director de Medios de la Instalación

/s/ Nora Hughes, MD

Directora Médica Interina de CMS

El puntaje de rendimiento total (TPS) es un número que informa cómo se desempeñó el centro de diálisis en el Programa de Incentivos a la Calidad para las personas con Enfermedad Renal en etapa Terminal (PIC ERET) y determina si CMS reducirá los pagos a la misma hasta un máximo de dos por ciento durante un año entero. Igualmente proporciona información sobre la calidad de la atención brindada por el centro de diálisis, junto con otros programas de CMS ESRD. Cada instalación recibe puntos por su desempeño en 2022 basado en: 1) qué tan cerca está el rendimiento del centro de diálisis al medio nacional del año 2019, y 2) cuánto mejoró la instalación en relación con su desempeño anterior durante el año 2019. Dado que la puntuación puede ser calculada de manera distinta para cada centro, el TPS no debe ser utilizado como la única fuente para comparar centros de diálisis. Si un centro no recibe puntuación, esto se reflejará con "N/D". Utilice el sitio web de comparación de cuidados para obtener más información sobre cómo comparar los centros de diálisis en su zona.

**Los centros de diálisis deben mostrar este certificado de manera prominente en un área de pacientes.
Este certificado expira el 31 de diciembre, 2024.**


Para obtener más información sobre el PIC ERET y otras iniciativas de calidad de los CMS, visite:
*El sitio Web de PIC ERET en CMS.gov: cms.gov/Medicare/Quality-Initiatives-patient-Assessment-Instruments/ESRDQIP
Centro de Coordinación Nacional de ESRD: esrdhcc.org
Comparación de Cuidados: es.medicare.gov/care-compare/*

End-Stage Renal Disease Quality Incentive Program 2024 Certificate of Dialysis Facility Performance

DEF DIALYSIS CITY, NY, 22222 Facility CMS Certification Number: 222222

**Example
Only**

N/S
Facility Score

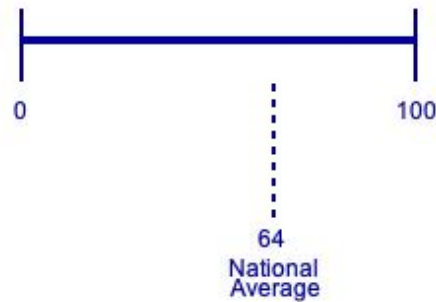

Facility Medical Director

/s/ Nora Hughes, MD

Acting CMS Chief Medical Officer

The Total Performance Score (TPS) is a single number that tells how a facility performed in the ESRD QIP and determines whether CMS will lower that facility's payments by up to two percent for an entire year. Along with other CMS ESRD programs, it provides information on the quality of care provided by facilities. Each facility earns points for its performance in 2022 based on one of two factors 1) how close the facility's performance is to the national median in 2019, and 2) how much the facility improved relative to its previous performance in 2019. Since the score can be calculated differently for each facility, the TPS should not be used alone to compare different facilities. If a facility receives no score, this will be reflected with "N/S." Please use the Care Compare website for more information about comparing dialysis facilities in your area.

Dialysis facilities are required to post this certificate prominently in a patient area.

This certificate expires December 31, 2024.

To learn more about ESRD QIP and other CMS quality initiatives, visit:

ESRD QIP webpage on CMS.gov: [cms.gov/Medicare/Quality-Initiatives-patient-Assessment-Instruments/ESRDQIP](https://www.cms.gov/Medicare/Quality-Initiatives-patient-Assessment-Instruments/ESRDQIP)

ESRD National Coordinating Center: [esrdncc.org](https://www.esrdncc.org)

Care Compare: [medicare.gov/care-compare/](https://www.medicare.gov/care-compare/)


Programa de Incentivo a la Calidad para la Enfermedad Renal en Etapa Terminal

Certificado de Desempeño del Centro de Diálisis 2024

DEF DIALYSIS CITY, NY, 22222 Número de Certificación de CMS del Centro: 222222

Example
Only

N/D
Puntaje del Centro

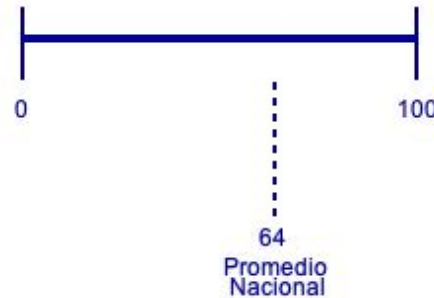

Director de Medios de la Instalación

/s/ Nora Hughes, MD

Directora Médica Interina de CMS

El puntaje de rendimiento total (TPS) es un número que informa cómo se desempeñó el centro de diálisis en el Programa de Incentivos a la Calidad para las personas con Enfermedad Renal en etapa Terminal (PIC ERET) y determina si CMS reducirá los pagos a la misma hasta un máximo de dos por ciento durante un año entero. Igualmente proporciona información sobre la calidad de la atención brindada por el centro de diálisis, junto con otros programas de CMS ESRD. Cada instalación recibe puntos por su desempeño en 2022 basado en: 1) qué tan cerca está el rendimiento del centro de diálisis al medio nacional del año 2019, y 2) cuánto mejoró la instalación en relación con su desempeño anterior durante el año 2019. Dado que la puntuación puede ser calculada de manera distinta para cada centro, el TPS no debe ser utilizado como la única fuente para comparar centros de diálisis. Si un centro no recibe puntuación, esto se reflejará con "N/D". Utilice el sitio web de comparación de cuidados para obtener más información sobre cómo comparar los centros de diálisis en su zona.

**Los centros de diálisis deben mostrar este certificado de manera prominente en un área de pacientes.
Este certificado expira el 31 de diciembre, 2024.**

Para obtener más información sobre el PIC ERET y otras iniciativas de calidad de los CMS, visite:
El sitio Web de PIC ERET en CMS.gov: cms.gov/Medicare/Quality-Initiatives-patient-Assessment-Instruments/ESRDQIP
Centro de Coordinación Nacional de ESRD: esrdhcc.org
Comparación de Cuidados: es.medicare.gov/care-compare/